


PLANTA BAIXA-QUADRA
ÁREA = 533,45m²
ESC. - 1:100

DESCRIÇÃO	CARGA	CIRC.	DISJ.	COND.	FASE
REFLETOR	600W	01	10A	4,0	AB
REFLETOR	600W	02	10A	4,0	AC
REFLETOR	600W	03	10A	4,0	BC
REFLETOR	600W	04	10A	4,0	BC
DISJ. GERAL	2400W	---	16A	---	---

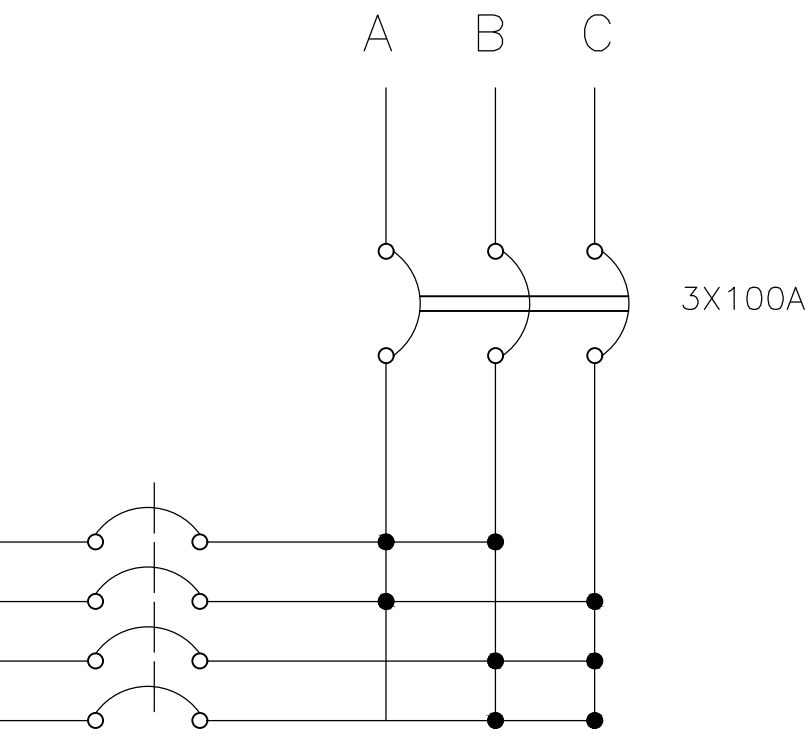

ESQUEMA DE MONTAGEM DO QDC
SEM ESCALA

SÍMBOLOS	
SÍMBOLOS	DESCRIÇÃO
--- --- --- ---	TUBO ELETRODUTO PVC RÍGIDO PRETO ROSCÁVEL FIXO EM ESTRUTURA METÁLICA. QUANDO NÃO ESPECIFICADO SERÁ DE 3/4"
--- ---	CONDUTORES FASE, FASE, TERRA RESPECTIVAMENTE.
☐	REFLETOR SLIM LED 200W, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR

QUANTITATIVO DOS CONDUTORES				
CIRCUITOS	CONDUTOR	QUANT. CABOS	DIÂMETRO	QUANT. ELETRODUTO
01	4,0 mm²	50,10M	1"	12,20M
02	4,0 mm²	96,90M	3/4"	16,75M
03	4,0 mm²	101,55M	1"	30,50M
04	4,0 mm²	151,65M	3/4"	16,75M
QDC ATÉ TIRANTE	4,0 mm²	---	1.1/4 "	4,50M
TOTAL	4,0 mm²	402,20M	3/4" 1" 1.1/4"	33,50M 42,70M 4,50M



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ
RUA LOURENÇO ROLDI, 88. BAIRRO SÃO ROQUINHO
SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
CNPJ: 01.612.865/0001-71
TEL.: (27) 3729-1300 / E-mail: engenharia@saoroquedocanaa.es.gov.br

PROJETO ELÉTRICO PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA COMUNIDADE DE NOSSA Sª DA SAÚDE	
LOCAL: MARGENS DA RODOVIA ES-080, COMUNIDADE DE NOSSA SENHORA DA SAÚDE	MUNICÍPIO: SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO ROQUE DO CANAÃ	FORMATO: A1
RESPONSÁVEL TÉCNICO: PEDRO JAYME LANI JUNIOR - CREA ES 20.109/D	PRANCHAS: 01/01
DATA: JUNHO/2024	ESCALA: INDICADAS
DESENHO:	